

PLAN WYBURZEŃ I ZAMUROWAŃ

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NA IIIP

Dk.	Typ	SZT.
150 cm	Np-1	9
125 cm	Np-4	1

Dk.	Typ	SZT.
150 cm	Np-1	9
125 cm	Np-4	1

ŚCIANY ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN

ŚCIANY DO WYBURZEŃ

ŚCIANY PROJEKTOWANE Z CEGŁY

PELNESJ 12cm

SCIANI FROZEN LOUANE 11010

SCIANY PROJEKCIOWANE G-K


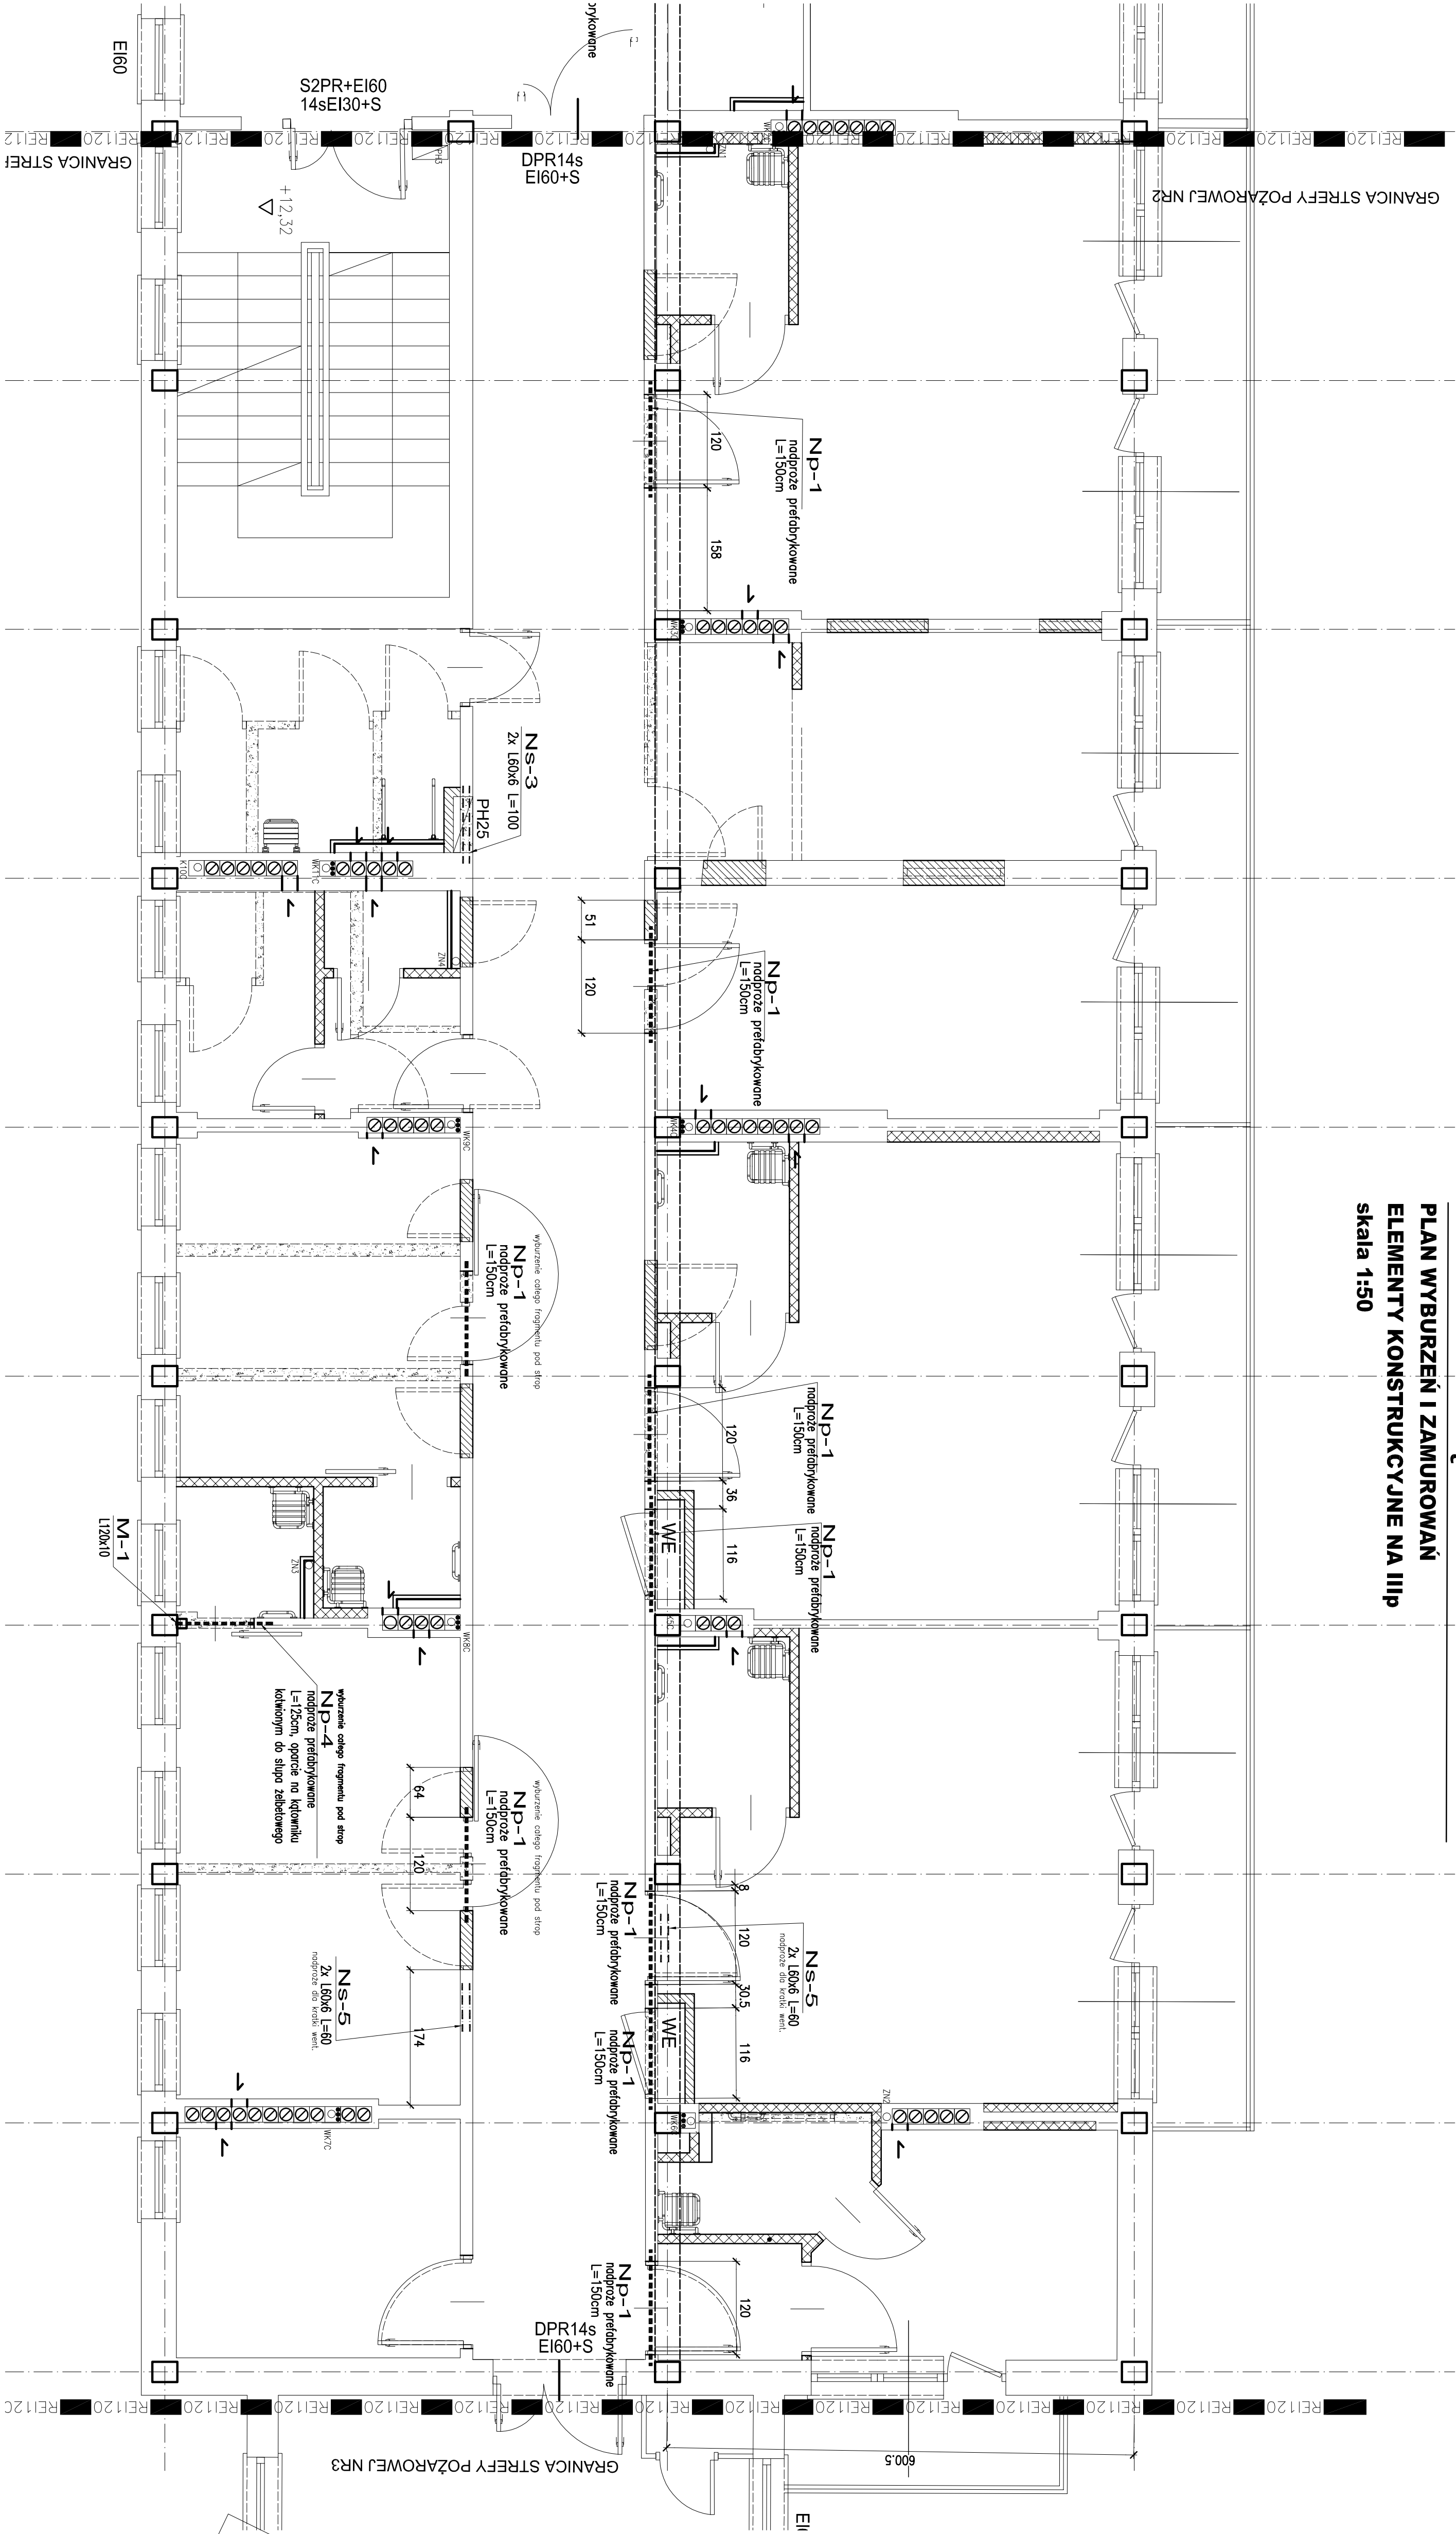
Stal profilowa S235JR

(wykaz stali profilowej wg 169-CHO-C-PW-II-1P-00)

2. Wykonanie jakiegokolwiek otworu większego niż 200mm na 200mm poza zaznaczonymi na planie, wymaga zgody projektanta konstrukcji.
3. Wbudowane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną pod kątem nadzoru nadzoru uprawnionego.
4. Wykopywanie żelbetu należy stosować wyłącznie podłokietki wykonywacze grubość 3mm.
5. Kształkowanie gotowych kształtów kształtów żelbetu.
6. W przypadku rozbiórstwa należy zwrócić się do projektanta.
7. 5 przed przystąpieniem do prac należy zwozić wszystkie wymagane.
8. Podczas prac nie należy używać ciężkiego sprzętu udarowego, używając w możliwie oszczędny sposób nie należy używać ciężkiego sprzętu udarowego, używając w możliwie oszczędny sposób nie należy używać ciężkiego sprzętu udarowego.
7. Materiał nowo budowlany należy dostarczać z certyfikatem surowców i mieć pospół z nim doposażenie do zamontowania dodatkowych narzędzi.
8. Do wykonania ścian w nie ujętym projekcie, zarysowania należy przysłać po wykonaniu wcześniej projekt oraz dobowym wykonaniu podłoży na stopach.
9. Wymiar otworu dostosować do monowania ścianek.
10. Nowe ściany gładkie należy wykonać jako lanki w technologii ściągłej zbudowanej.
11. Zamontowanie w ścianach kotłowniczych z cegieł parówek z śmieciowym nurtem poprzez przekazywanie w ścianie murze należy pozostawić wyłączenia w obu drugich warstwie pod głębokość 1,4 cegieł.

1. Przed rozpoczęciem wykonywania nowych nadproży należy wykonać wszystkie konieczne zamknięcia i podłączenia nowego systemu ze starym należy wykonać tak aby nowa ściana jak najmniej osłabła. W tym celu należy stosować zaprawę tynkową. Spony poziome powinny być jak najcięższe. Połączenia wykonane na strzepia zezabzone. W starym murze należy pozostawić ngiębienia w co drugiej warstwie na głębokość 1-4 cm.

- [illegible]

[illegible]